

RESIDENTIE FLORIS

App 302
Antwerpenstraat 3
8450 Bredene

Elektrische installatie

Met vriendelijke groeten

N.V. ELECTRO DEBREE
Roger Debreë
ing. Jurgén Debreë



vzw - AIB-VINCOTTE BELGIUM - asbl
Exploitationsetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Verslag nr.: 10300045146101

N 031709

Safety, quality and environmental services

App 0302

Resi. Code:

☐ Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ Brabant : Tel.: 02 674 57 11

☒ Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ Wallonië : Tel.: 081 432 611

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.: Aanvrager: ELECTRO DEBREE

Verantwoordelijke voor de werken:

Installatie:

Eigenaar of beheerder:

Naam, Voornaam: ELECTRO DEBREE Naam, Voornaam: RES. FLORIS
Adres: ANTWERPENSTADT 3
Ident. Kaart nr.: Post nr. + Stad: 8450 BERCHEM
BTW nr.: BE 429248358 Tel.: / /

Basis van het onderzoek: ☒ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐ ARAB ☐

☒ Art 270	☒ ingebruikname	☐ wijziging	☐ uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271bis	☒ ① Woon eenheid
	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☐ Art 278	☐ ② Huishoudelijke werkeenheden
☐ Art 271	☐ periodiek	☐ controle	☐	☐ Art 88	☐ Art	☐ ③ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276	☐ verzwaring	☐ Art 276bis: verkoop van een woon eenheid		☐ Art	☐ Art	☐ ④ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdelers	EAN <u>54-4448650005701401</u>	☐ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: <u>7424687</u>	Meterstand dag: <u>22</u> nacht: <u>23</u>	☐ kWh excl. nacht meter:
Gegevens installatie	Bescherming aansluiting (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	nr.: Meterstand:	
	Ontworpen voor U _n : ☒ 230V ☐ 3x230V ☐ 3N400V	Type aardelektrode:	
	Maximale nominale stroom (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	☒ aardingslus ☐ pen / baar	
Beschrijving installatie	Voedingsleiding hoofdbord: <u>4</u> X <u>1.5</u> mm ² - Type: <u>KUB</u>	☐	
	Algemene differentieelstroominrichting: <u>40A/30mA</u>	Aantal borden: <u>1</u>	Aantal eindstroombanen: <u>2</u>
	☒ Zie bijlage		

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Toestellen	☐ Materieel	☒ >/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand: <u>1.06</u> MΩ	☒ Algemeen isolatieniveau: <u>1.0</u> MΩ	☐ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☐ Test DSI		
Differentieelstroominrichting: ☒ werd verzegeld ☐ was verzegeld ☐ was niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken	<u>GEEN INBREUKEN WISTGESTELD</u>	Visum DNB:
Nieuwe installatie		
☒ Nihil		
Inbreuken		Aangestelde DNB:
Bestaande installatie		
☒ Nihil		Naam:
Opmerkingen	<u>VERLICHTING NODIG TE PLANTSEN</u>	Visum:
☒ Nihil		

Besluit(en):

☒ De nieuwe installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.
☐ De bestaande installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden!

Voor 17/07/2008

• door hetzelfde erkend organisme (*)

(*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agent bezoeker:

Naam: Dimitri Bont Agent nr.: 3000 Datum: 17/07/2008



Aantal bijlagen: ☒ Situatieschema(s): 1 ☒ Eéndraadsschema(s): 1 ☐

Voor de directeur generaal: Handtekening

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

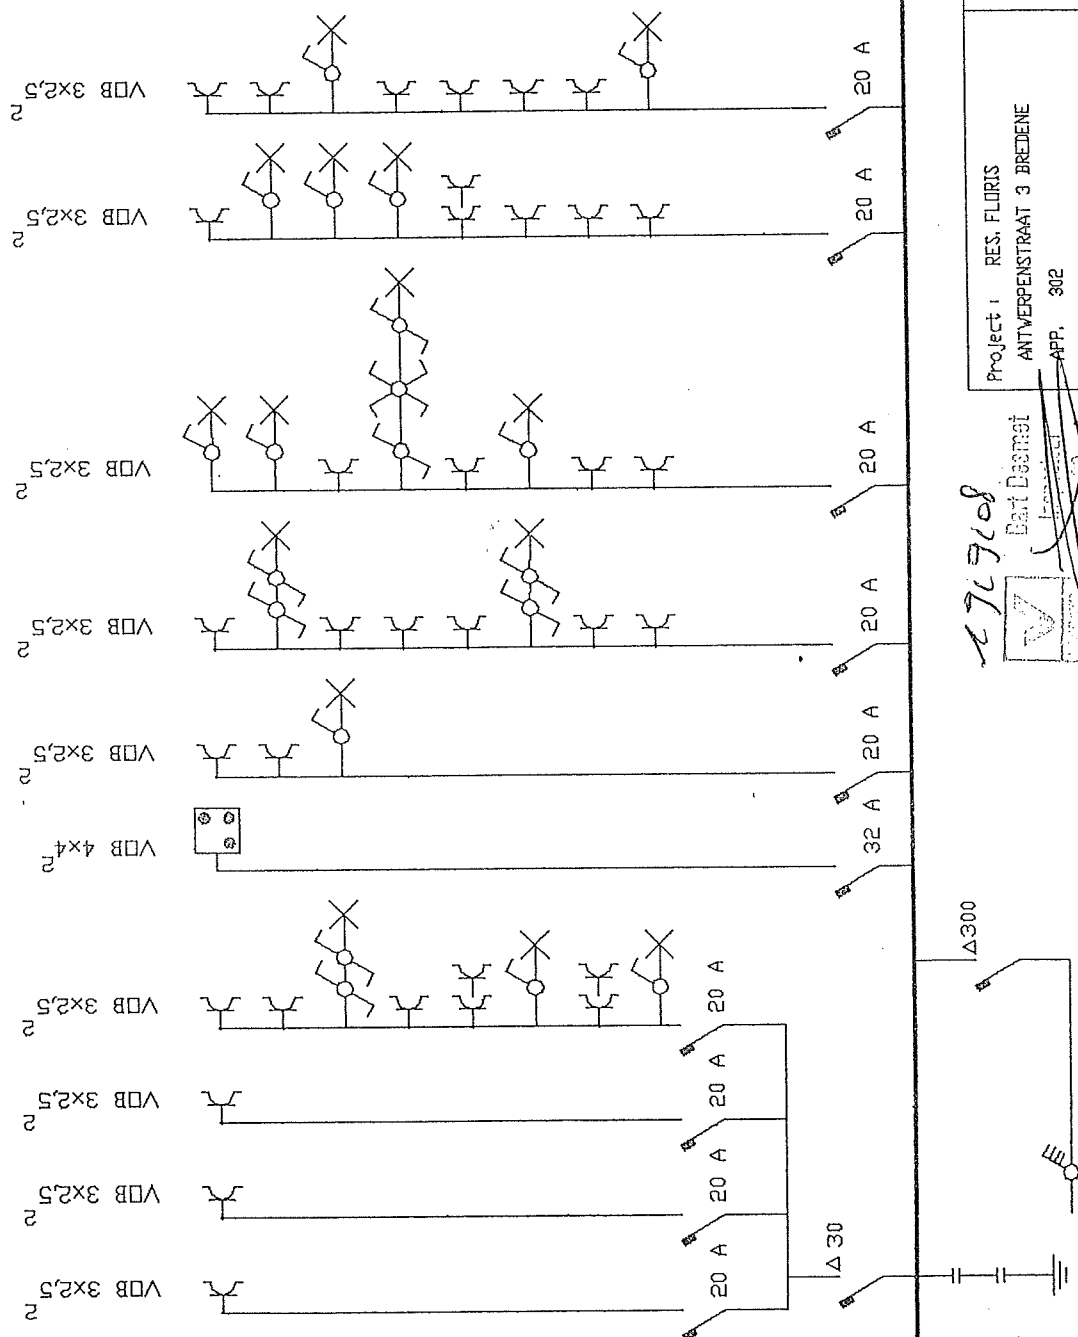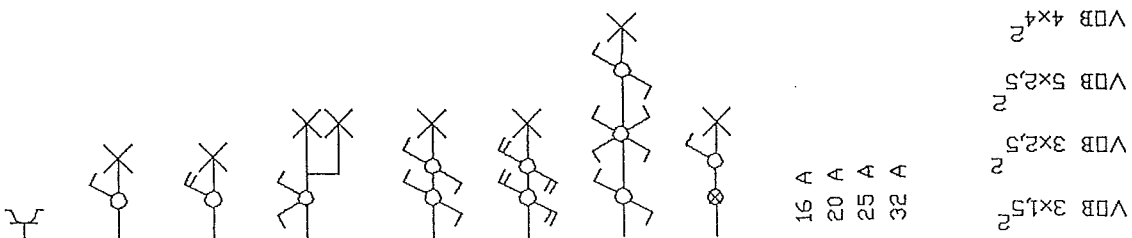


Electro Debrez
Brugsestnw 107A
8420 Wenduline


Project : RES, FLORIS
ANTWERPENSTRAAT 3 BREDENE
APP, 302

Keuring :

1

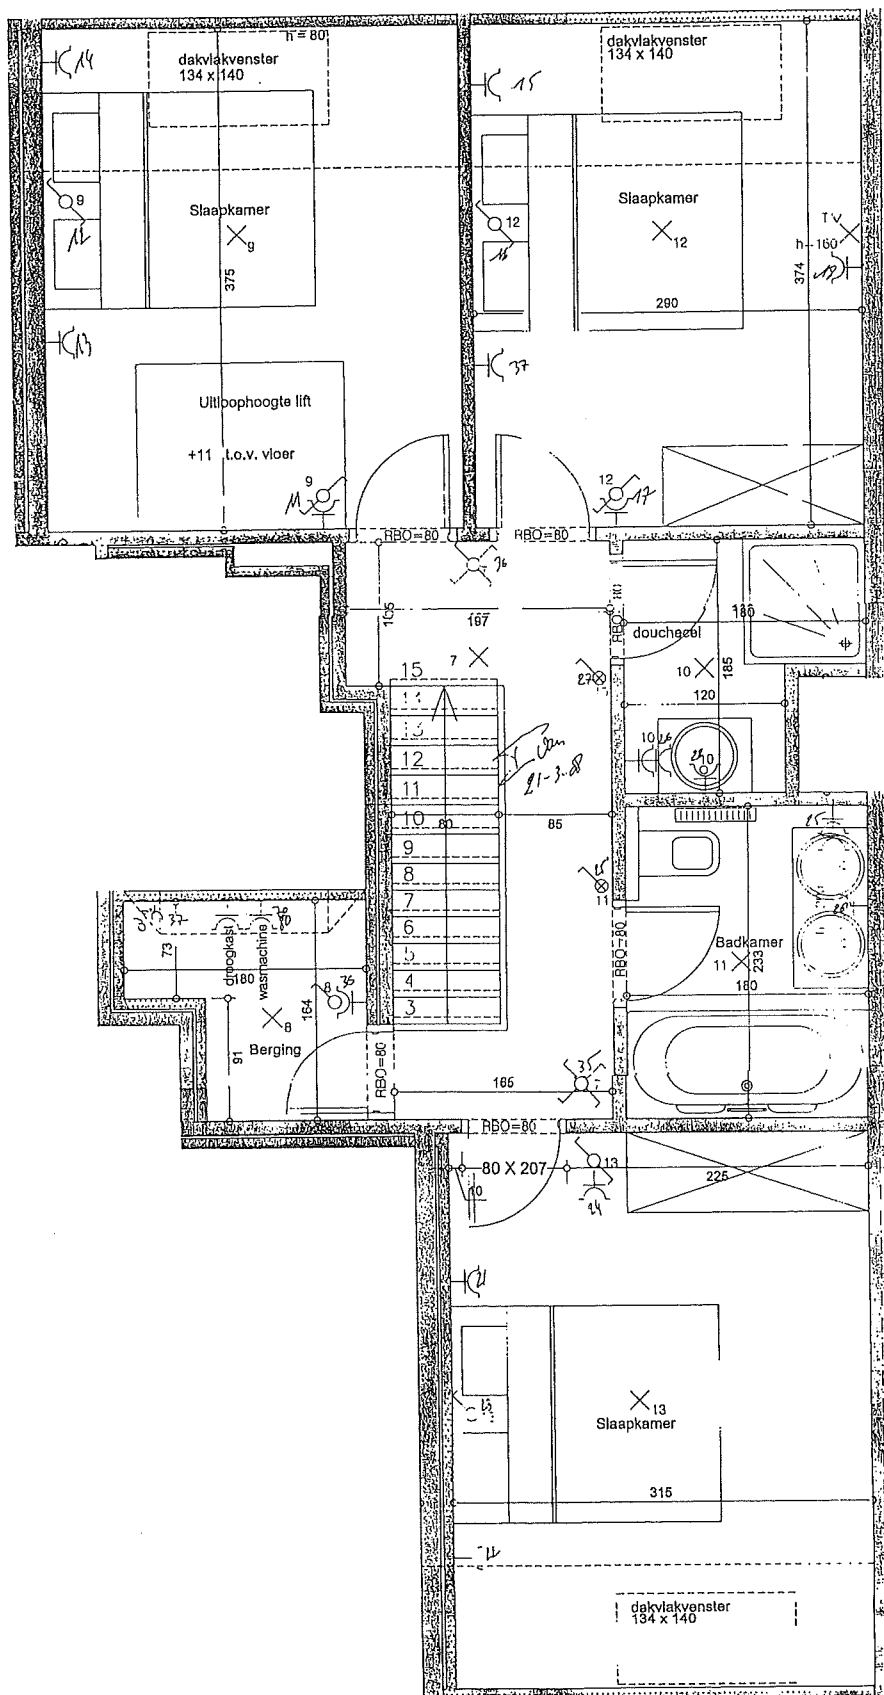

302



Mr. Floris
Antwerps hoot 3
8450 Bredene

AMPLYVOX MONITOR AMP8105/8 of AMP8105/2 INBOUW

WERKING VAN DE MONITOR.


Indien er wordt aangebeld voor de monitor is de bel hoorbaar en start het beeld automatisch op. Men kan de bezoeker dus bekijken voor dat men met hem communiceert.

Indien men wenst te converseren met de bezoeker drukt men de onderste knop met vermelding "TALK" in en houdt men de knop ingedrukt. Om de deur te openen volstaat het de knop, aangeduid met "LOCK", in te drukken.

Bovenaan, naast de luidspreker zijn twee knoppen voorzien voor het regelen van de helderheid en het contrast van het beeld.

Indien dit in de installatie voorzien is kan men met de bovenste knop, aangeduid met een "--"-symbool, het beeld van de camera oproepen.

Een extra zoemer is ingebouwd in de monitor. Deze kan een oproep signaleren van de private appartementsdeur. Het beeld zal in dit geval niet opstarten.

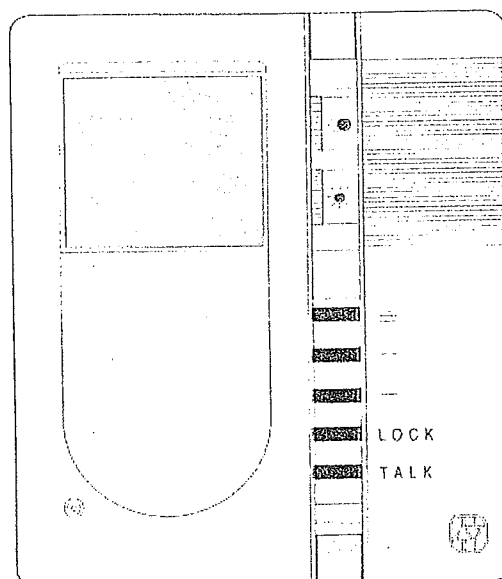

I:\HANDLEIDINGEN\VIDEOFON\AMPLYVOX\AMPLY.DOC